

**Импульсная паяльная станция  
МАГИСТР БИС-125**

**Инструкция по эксплуатации  
и паспорт**

**ООО НТЦ “Магистр-С”  
410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1  
Тел./факс: (845-2) 45-95-44**

**E-mail: [magistrsar@mail.ru](mailto:magistrsar@mail.ru)  
[www.magistr.su](http://www.magistr.su)**

## Содержание.

1. Введение	3
2. Функционирование	3
3. Технические характеристики	6
4. Комплектность	6
5. Указание мер безопасности	6
6. Подготовка к работе	7
7. Техническое обслуживание	7
8. Правила хранения	8
9. Возможные неисправности и методы их устранения	8
10. Гарантии изготовителя	8
11. Свидетельство о приемке	8

## **1. Введение.**

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом функционирования, конструкцией, технологическими параметрами, а также для изучения правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения импульсной паяльной станции **МАГИСТР БИС-125** (в дальнейшем по тексту именуемый – станция).

Импульсная паяльная станция **МАГИСТР БИС-125**, предназначена для питания импульсных инструментов (БИС-01, БИС-02, БИС-03, БИС-04, БИС-05) и является технологическим оборудованием.

Время непрерывной работы станции не менее 8 часов.

Перечень инструментов и их основное назначение:

- съемник изоляции БИС-01, предназначенный для съема изоляции с проводов;
- одноконтурный термопинцет БИС-02, предназначенный для распайки разъемов;
- двухконтурный термопинцет БИС-03, предназначенный для монтажа/демонтажа SMD элементов, лепестков проводов и т.д.;
- импульсный паяльник БИС-04, предназначенный для оплавления припоя в месте пайки;

Отображения режимов работы, технологических параметров и прочей информации осуществляется на графическом (64х64) ЖК дисплее. Ввод технологических данных осуществляется энкодером со встроенной кнопкой. Подача тока на инструмент осуществляется от педали, входящей в комплект поставки.

Станция выпускается в металлическом корпусе, имеет гальваническую развязку от питающей сети и клемму заземления.

Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию станции, не влияющих на ее характеристики.

## **2. Функционирование.**

### **2.1 Общие указания.**

Ввод типа инструмента, режимов работы и технологических параметров осуществляется с помощью одноуровневого меню. Навигация по пунктам меню осуществляется вращением ручки энкодера. Вращение ручки энкодера перемещает курсор вида “◀ пункт меню ▶” по пунктам меню. Для изменения пункта меню необходимо нажать на ручку энкодера рис.3, после чего курсор примет вид: “▶ пункт меню ◀”, вращая

ручки энкодера установить необходимое значение параметра. Для перехода к навигации по пунктам меню нажать на кнопку энкодера, после чего новое значение параметра сохранится в энергонезависимой памяти и курсор примет вид: “◀ пункт меню ▶”. Внешний вид дисплея показан на Рис. 1.








Рис. 1. Внешний вид дисплея

Нагрев осуществляется в соответствии с циклами нагрева. Цикл нагрева представляет собой два параметра: мощность нагрева и время нагрева. Использование циклов нагрева позволяет оперативно задавать предварительно введенные значения мощности и времени нагрева. Нагрев всегда начинается с текущего цикла.

## 2.2 Выбор инструмента.

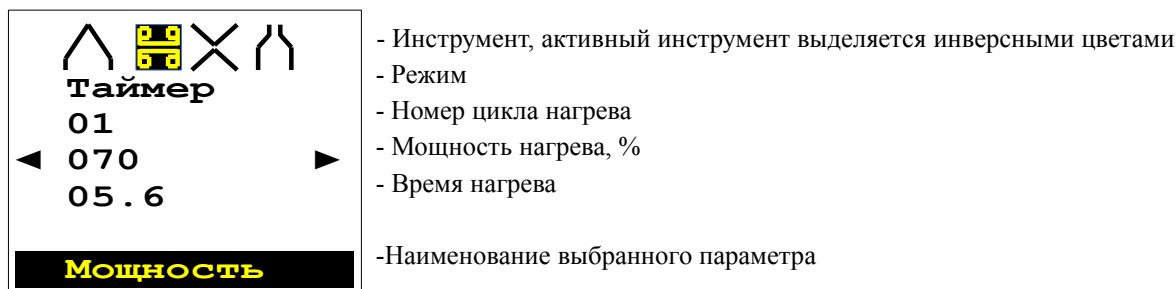Для выбора инструмента необходимо установить курсор на строку выбора инструмента (на нижней строке дисплея отобразится надпись: “Инструмент”), нажать кнопку энкодера и выбрать необходимый инструмент, после чего повторно нажать кнопку. В строке меню инструменты отображаются в виде пиктограмм:

-  - импульсный паяльник БИС-04;
-  - съемник изоляции БИС-01 (управление педалью, контакт НР);
-  - двухконтурный термопинцет БИС-03 (управление педалью, контакт НР);
-  - одноконтурный термопинцет БИС-02 (управление педалью, контакт НР);

### 2.3 Выбор режима.

Действия по выбору режима аналогичны действиям выбора инструмента. Станция может осуществлять подачу тока на инструмент в четырех режимах:

- **“Ручной”** - в данном режиме происходит подача тока на инструмент в соответствии с мощностью текущего цикла. Подача тока начинается в момент нажатия педали и прекращается после ее отпускания;

- **“Обучение”** - в данном режиме происходит подача тока на инструмент в соответствии с мощностью текущего цикла. Подача тока начинается в момент нажатия педали и прекращается после ее отпускания. Время между нажатием и отпусканием педали запоминается в соответствующей ячейке текущего цикла. Запомненное значение времени нагрева может быть использовано в режимах **“Таймер”** и **“Профиль”**;

- **“Таймер”** - в данном режиме происходит подача тока на инструмент в соответствии с мощностью текущего цикла. Подача тока начинается в момент нажатия на педаль, прекращается по истечению времени указанному в цикле (окончание подачи тока будет прекращено по времени в независимости от состояния педали, однако для начала следующего цикла необходимо отпустить педаль);

- **“Профиль”** - данный режим позволяет выполнить подачу тока путем последовательного выполнения циклов, начиная с текущего. Подача тока начинается в момент нажатия педали и прекращается по достижению цикла с нулевой мощностью и временем или пока не исчерпаются все циклы. Подачу тока можно прервать повторно нажав на педаль.

Поддерживаемые инструменты:

- Съемник изоляции БИС-01
- Одноконтурный термопинцет БИС-02
- Двухконтурный термопинцет БИС-03
- Импульсный паяльник БИС-04
- Инструмент сварки со сдвоенным электродом БИС-05

### 3. Технические характеристики.

Наименование параметра, характеристики	Значение
Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В	200-250
Потребляемая мощность, ВА, не более	150
Предохранитель, А	2
Максимальная мощность подаваемая на инструмент, Вт	150
Напряжение на выходе блока на холостом ходу, не менее, В	2,5
Количество поддерживаемых инструментов	4
Количество циклов нагрева каждого инструмента	60
Минимальная мощность нагрева, %*	0
Максимальная мощность нагрева, %	100
Шаг установки мощности нагрева, %	1
Минимальное время нагрева, с*	0.0
Максимальное время нагрева, с	25.0
Шаг установки времени нагрева, с	0.1
Габаритные размеры, мм	120x100x210
Масса станции, не более, кг	3

\* - нулевые значения параметров необходимы для организации режима "Профиль".

### 4. Комплектность.

Наименование	Кол-во
1. Импульсная паяльная станции МАГИСТР БИС-125	1 шт.
2. Педаль	1 шт.
3 Инструкция по эксплуатации и паспорт	1 шт.
4. Упаковочная коробка	1 шт.

\* - в зависимости от требования заказчика.

### 5. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Замена предохранителя осуществляется только после отключения станции от сети переменного тока.

Перед использованием станции необходимо проверить ее комплектность и работоспособность.

## 6. Подготовка к работе.

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации.

6.1. Подключите заземление к клемме станции.

6.2. Подсоедините инструмент к станции.

6.3. Подключите шнур питания к сети переменного тока 220В.

6.4. Включите станцию, используя выключатель на лицевой панели.

Вид станции с тыльной стороны показан на рис. 2. Вид станции с фронтальной стороны показан на рис. 3

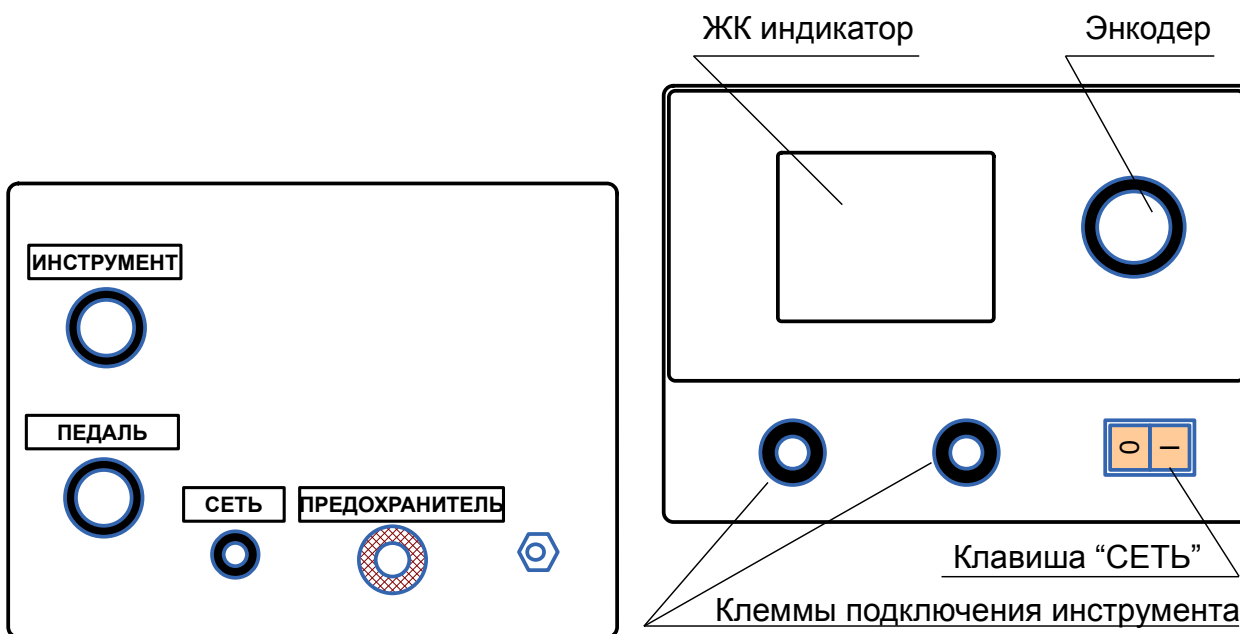


Рис. 2. Вид станции с тыльной стороны

Рис. 3. Вид станции с фронтальной стороны

## 7. Техническое обслуживание.

7.1. Высокая температура сокращает срок службы инструментов, используйте оптимальную температуру.

7.2. Не прилагайте чрезмерных усилий к инструментам при демонтажных/монтажных работах.

7.3 Проверяйте надежность электрических контактов на сменных нагревательных элементах.

## **8. Правила хранения.**

Хранение паяльной станции производится в упакованном виде, в складском помещении при отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности воздуха до 60 %.

## **9. Возможные неисправности и методы их устранения.**

Если станция не включается, следует проверить:

- наличие питающего напряжения;
- исправность сетевого предохранителя;
- правильность подключения инструмента;

## **10. Гарантии изготовителя.**

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие паяльной станции техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

10.2. Общий срок гарантии составляет 1 год со дня продажи.

10.3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей и комплектующих в течение всего указанного гарантийного срока, при выполнении настоящей инструкции.

10.4. Гарантийный ремонт не производится в случае:

- а) истечения указанного выше гарантийного срока;
- б) нарушения потребителем правил эксплуатации;
- в) наличия механических повреждений (трещин, сколов и т.п.);
- г) наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа.

## **11. Свидетельство о приемке.**

Паяльная станция **МАГИСТР БИС-125** заводской

№ \_\_\_\_\_

соответствует техническим требованиям действующей конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_