

Техническое описание Liquiphant FTL31

Вибрационный принцип измерения

Датчик предельного уровня для жидкостей

Применение

Liquiphant FTL31 представляет собой датчик предельного уровня для жидкостей и используется в баках, резервуарах и трубопроводах.

Датчик используется для защиты от перелива или защиты насоса (например, в системах очистки и фильтрации, а также в резервуарах систем охлаждения и смазочных систем).

Идеальный вариант для условий применения, в которых прежде использовались поплавковые, кондуктивные, емкостные и оптические датчики. Датчик Liquiphant FTL31 работает в таких областях применения, в которых эти принципы измерения непригодны ввиду неприемлемой проводимости, образования отложений, турбулентности, неблагоприятных условий потока или наличия воздушных пузырьков.

Датчик Liquiphant FTL31 можно использовать при рабочей температуре до указанных ниже значений:

- 100 °C (212 °F)
- 150 °C (302 °F)

Датчик непригоден для применения во взрывоопасных зонах.

Датчик Liquiphant FTL33 рекомендуется использовать в гигиенических условиях применения.



Преимущества

- Эксплуатационная безопасность, надежность и универсальность применения благодаря принципу измерения с использованием вибрационной вилки
- Прочный корпус из нержавеющей стали (316L), поциальному заказу возможно оснащение разъемом M12 x 1 и обеспечение степени защиты IP69
- Внешний функциональный тест с тестовым магнитом
- Функциональный тест на месте установки благодаря наличию светодиодных индикаторов
- Компактная конструкция упрощает монтаж даже в стесненных условиях или в труднодоступных местах

Содержание

Важная информация о документе	3	Технологический процесс	20
Используемые символы	3	Диапазон рабочей температуры	20
Принцип действия и архитектура системы	4	Диапазон рабочего давления	20
Принцип измерения	4	Плотность	20
Измерительная система	4	Агрегатное состояние	20
Вход	5	Вязкость	20
Измеряемая переменная	5	Содержание твердых частиц	20
Диапазон измерения	5	Допустимая боковая нагрузка	20
Выход	5	Механическая конструкция	21
Релейный выход	5	Конструкция	21
Рабочие режимы	5	Разъем	22
Источник питания	5	Вибрационная вилка	22
Напряжение питания	5	Тип датчика	23
Потребляемая мощность	5	Масса	27
Потребление тока	5	Материалы	28
Остаточная пульсация	5	Шероховатость поверхности	28
Остаточное напряжение	6	Эксплуатация	29
Электрическое подключение	6	Светодиодный индикатор	29
Кабельный ввод	13	Функциональный тест с тестовым магнитом	29
Спецификация кабеля	13	Сертификаты и свидетельства	31
Защита от перенапряжения	13	Маркировка CE	31
Рабочие характеристики	14	Соответствие ЕАС	31
Стандартные рабочие условия	14	Маркировка RCM-Tick	31
Точка переключения	14	Сертификат	31
Гистерезис	14	Защита от перелива	31
Неповторяемость	14	Сертификаты морского регистра	31
Влияние температуры окружающей среды	14	Сертификат CRN	31
Влияние температуры рабочей среды	14	Акты осмотра	31
Влияние давления технологической среды	14	декларация изготовителя	31
Задержка переключения	14	Директива для оборудования, работающего под	
Задержка включения	14	давлением	31
Частота измерения	14	Другие стандарты и директивы	32
Погрешность измерения	14	Информация о заказе	32
Монтаж	15	Информация о заказе	32
Ориентация	15	Услуги (опционально)	32
Инструкции по монтажу	15	Аксессуары	32
Длина соединительного кабеля	17	Сварной переходник	32
Окружающая среда	18	Штепсельный разъем, кабель	32
Диапазон температуры окружающей среды	18	Дополнительные аксессуары	34
Температура хранения	18	Сопроводительная документация	35
Климатический класс	18	Руководство по эксплуатации Liquiphant FTL31	35
Высота над уровнем моря	18	Дополнительная документация	35
Степень защиты	19	Сертификаты	35
Ударопрочность	19		
Вибростойкость	19		
Электромагнитная совместимость	19		
Защита от обратной полярности	19		
Защита от короткого замыкания	19		

Важная информация о документе

Используемые символы

Описание информационных символов и графических обозначений

 **Разрешено**

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

 **Запрещено**

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

 **Рекомендация**

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения

 **1, 2, 3**

Серия шагов



Результат шага

1, 2, 3, ...

Номера пунктов

A, B, C, ...

Виды


Принцип действия и архитектура системы

Принцип измерения

Пьезопривод возбуждает колебания вибрационной вилки прибора на ее резонансной частоте. Если вибрационная вилка покрывается жидкостью, ее собственная частота колебаний изменяется вследствие изменения плотности окружающей среды. Электронная система датчика предельного уровня контролирует резонансную частоту и определяет условия работы вибрационной вилки (на воздухе или под слоем жидкости).

Измерительная система

Измерительная система состоит из датчика предельного уровня, подключаемого, например, к программируемому логическому контроллеру (ПЛК).

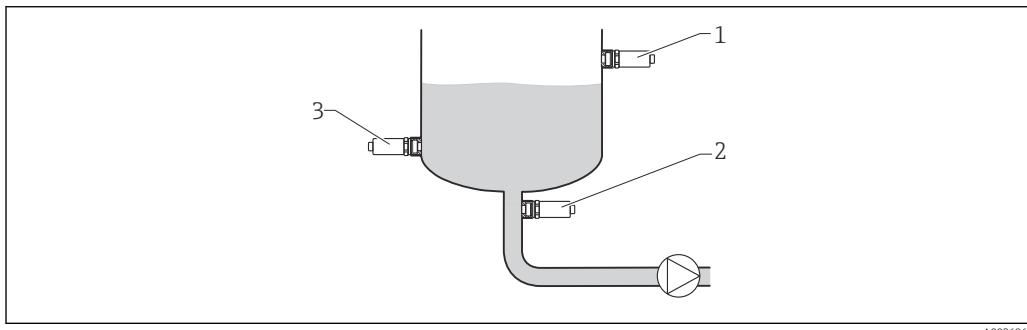

■ 1 Примеры монтажа

- 1 Защита от перелива или определение верхнего уровня (безопасность для максимального уровня)
- 2 Защита насоса от работы всухую (безопасность для минимального уровня)
- 3 Определение нижнего уровня (безопасность для минимального уровня)

Вход

Измеряемая переменная	Плотность
Диапазон измерения	> 0,7г/см ³ (опционально: > 0,5г/см ³)

Выход

Релейный выход	Поведение при переключении: вкл./выкл. Функция 3-проводное подключение DC-PNP: Положительный сигнал напряжения на релейном выходе электроники (PNP), коммутационная способность 200 мА 2-проводное подключение пост./перем. тока: Коммутация нагрузки в сети питания, коммутационная способность 250 мА
Рабочие режимы	Для прибора возможны два рабочих режима: безопасность для максимального уровня (MAX) и безопасность для минимального уровня (MIN). При выборе соответствующего рабочего режима пользователь должен убедиться в переключении состояний прибора по безопасной схеме даже в ситуации возникновения сбоя, например, вследствие отключения электропитания. <ul style="list-style-type: none"> ■ Безопасность для максимального уровня (MAX) Прибор удерживает реле замкнутым, пока вилка не будет полностью погружена в жидкость. Пример использования: защита от перелива ■ Безопасность для минимального уровня (MIN) Прибор удерживает релейные контакты замкнутыми до тех пор, пока вилка полностью покрыта жидкостью. Пример использования: защита насосов от работы всухую Релейные контакты размыкаются при достижении предельного уровня, в случае неисправности или сбоя питания (принцип статического тока).

Источник питания

Напряжение питания	DC-PNP 10 до 30 В Пост. ток, 3-проводное подключение Пост./перем. ток 20 до 253 ВПост./перем.ток, 2-проводное подключение
Потребляемая мощность	DC-PNP < 975 мВт Пост./перем. ток < 850 мВт
Потребление тока	DC-PNP < 15 мА Пост./перем. ток < 3,8 мА
Остаточная пульсация	DC-PNP 5 Bss 0 до 400 Гц Пост./перем. ток —

Остаточное напряжение	DC-PNP U < 3 В (для датчика с переключением через транзистор)
Пост./перем. ток	—

Электрическое подключение	Для прибора предусмотрены два варианта исполнения электроники и три варианта подключения. <ul style="list-style-type: none">■ Вариант исполнения электроники с 3-проводным подключением (DC-PNP), с подсоединением через разъем M12, клапанный разъем или кабель■ Вариант исполнения электроники с 2-проводным подключением (пост./перем. ток), с подсоединением через клапанный разъем или кабель Для эксплуатации необходим плавкий предохранитель: 500 мА, с задержкой срабатывания.
----------------------------------	---

3-проводной вариант исполнения электроники DC-PNP


3-проводное подключение DC-PNP предпочтительно использовать в сочетании с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) и модулями цифрового ввода согласно стандарту EN 61131-2. Положительный сигнал напряжения на релейном выходе электроники (PNP).

Источник напряжения: неопасное контактное напряжение или цепь класса 2 (Северная Америка).

Подключение через разъем M12


В зависимости от подключения релейных выходов прибор работает либо в режиме MAX (безопасность для максимального уровня), либо в режиме MIN (безопасность для минимального уровня).



 Оснащение кабелем выполняется по заказу

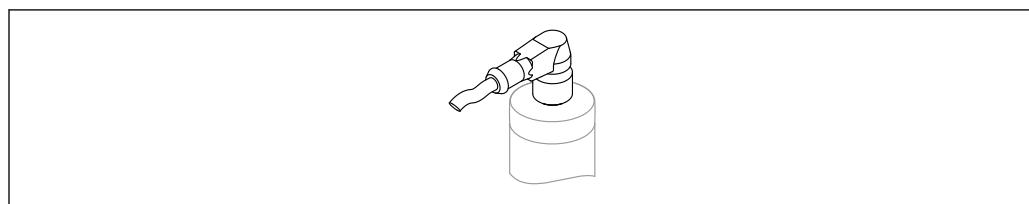

A0022901

■ 2 Разъем M12


Безопасность для максимального уровня		
Назначение клемм	Выходной сигнал максимального уровня	Желтый светодиод (ye) 2
		A0037919
	 1 ↗ 2	A0045069
	 1 ↘ 2	A0045070
Символы	Описание	
	Желтый светодиод (ye) горит	
	Желтый светодиод (ye) не горит	
K1	Внешняя нагрузка	

Безопасность для минимального уровня		
Назначение клемм	Выходной сигнал минимального уровня	Желтый светодиод (ye) 1
	 ye2 A0037918	
	 1 / 4 A0045076	
	 1 / 4 A0045075	
Символы	Описание	
	Желтый светодиод (ye) горит	
	Желтый светодиод (ye) не горит	
K1	Внешняя нагрузка	

Функциональный контроль (разъем M12)


С помощью двухканального анализа можно помимо контроля уровня реализовать функциональный контроль систем датчика, например, релейного выключателя, ПЛК, модуля ввода/вывода для шины AS-i).

Если подключены оба выхода, то предполагается, что выходы MIN и MAX находятся в противоположных состояниях, при условии что прибор работает исправно (XOR). В случае аварийной ситуации или обрыва линии оба выхода обесточиваются.

Подключение для функционального контроля по схеме XOR					
Назначение клемм	Выходной сигнал максимального уровня	Желтый светодиод (ye) 2	Выходной сигнал минимального уровня	Желтый светодиод (ye) 1	Красный светодиод (rd)
	 ye1 A0037919	 ye2 A0037918			
	 1 / 2 A0045070		 1 / 4 A0045075		
	 1 / 2 A0045069		 1 / 4 A0045076		
K1 / K2	 1 / 2 A0045070		 1 / 4 A0045076		
Символы	Описание				
	Светодиод горит				
	Светодиод не горит				
	Неисправность или предупреждение				
	Внешняя нагрузка				

Подключение через клапанный разъем.

В зависимости от назначения разъема или подключения кабеля прибор работает либо в режиме MAX, либо в режиме MIN.

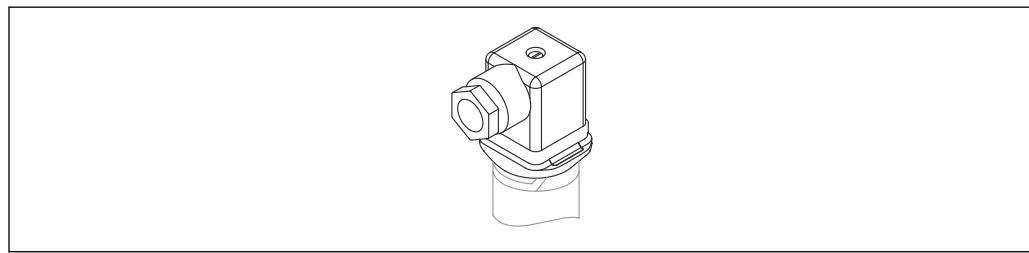

A0022900


■ 3 Клапанный разъем

3-проводное подключение DC-PNP		
Назначение клемм	Рабочий режим MAX	Желтый светодиод (ye)
	 A0045077	
	 A0045078	
Символы	Описание	
 K	Желтый светодиод (ye) горит Желтый светодиод (ye) не горит Внешняя нагрузка	

3-проводное подключение DC-PNP		
Назначение клемм	Рабочий режим MIN	Желтый светодиод (ye)
	 A0045080	
	 A0045079	
Символы	Описание	
 K	Желтый светодиод (ye) горит Желтый светодиод (ye) не горит Внешняя нагрузка	

Подключение через кабель

В зависимости от назначения разъема или подключения кабеля прибор работает либо в режиме MAX, либо в режиме MIN.

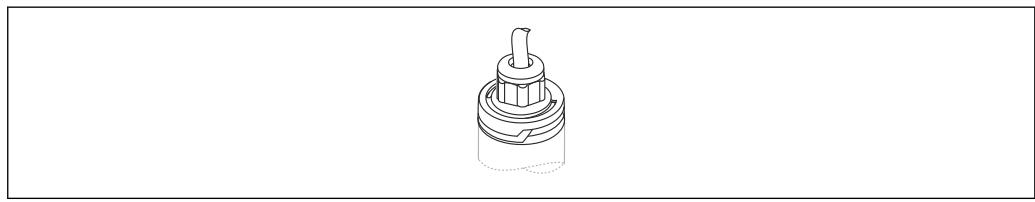

A0022902

■ 4 Кабель (несъемный)

3-проводное подключение DC-PNP		
Назначение клемм	Рабочий режим MAX	Желтый светодиод (ye)
	 A0045077	
	 A0045078	
Цвета изоляции проводов: 1 = BK (черный) 2 = GR (серый) 3 = BN (коричневый) Заземление = GNEY (зелено-желтый)		
Символы	Описание	
	Желтый светодиод (ye) горит	
	Желтый светодиод (ye) не горит	
K	Внешняя нагрузка	


3-проводное подключение DC-PNP		
Назначение клемм	Рабочий режим MIN	Желтый светодиод (ye)
	 A0045080	
	 A0045079	
Цвета изоляции проводов: 1 = BK (черный) 2 = GR (серый) 3 = BN (коричневый) Заземление = GNEY (зелено-желтый)		
Символы	Описание	
	Желтый светодиод (ye) горит	
	Желтый светодиод (ye) не горит	
K	Внешняя нагрузка	

Электронная версия 2-проводного подключения пост./перем. тока

Нагрузка переключается непосредственно на цепь питания через электронное реле.
Выполняйте подключение только последовательно с нагрузкой!

Не подходит для подключения к низковольтным входам ПЛК!

Инструмент выделения для реле

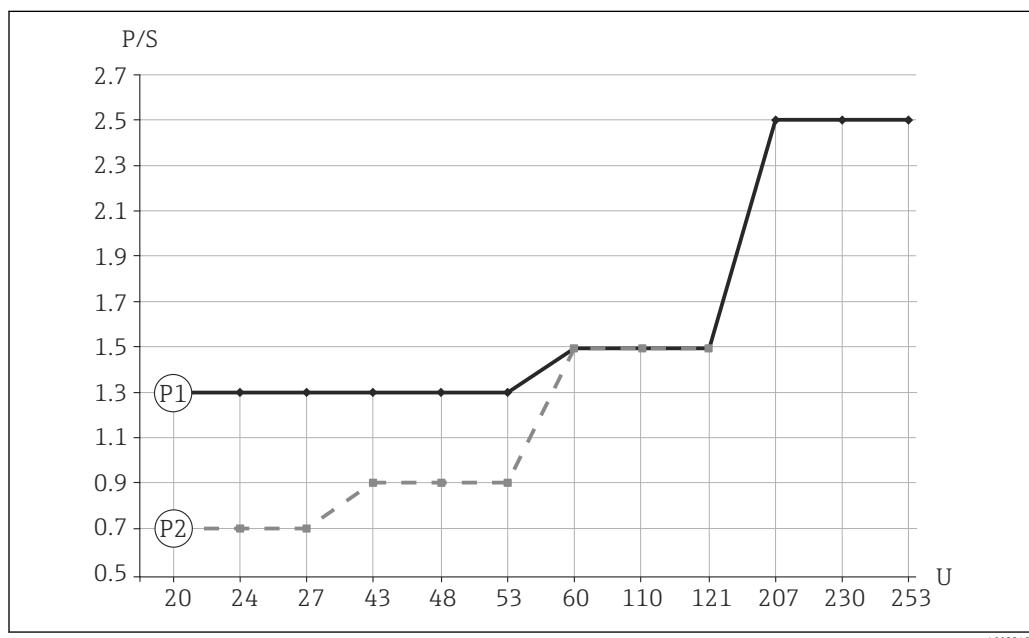

■ 5 Минимальная номинальная мощность нагрузки

P/S Номинальная мощность [Вт] / [В·А]

U Рабочее напряжение [В]


A0023486

Элемент	Напряжение питания	Номинальная мощность	
		мин.	макс.
P1 Режим перемен. тока	24 В	> 1,3 Вт	< 6 Вт
	110 В	> 1,5 Вт	< 27,5 Вт
	230 В	> 2,5 Вт	< 57,5 Вт
P2 Режим пост. тока	24 В	> 0,7 Вт	< 6 Вт
	48 В	> 0,9 Вт	< 12 Вт
	60 В	> 1,5 Вт	< 15 Вт

Реле с более низкой номинальной мощностью может работать с помощью модуля RC, подключенного параллельно (по желанию).

Подключение через клапанный разъем

В зависимости от назначения разъема или подключения кабеля прибор работает либо в режиме MAX, либо в режиме MIN.

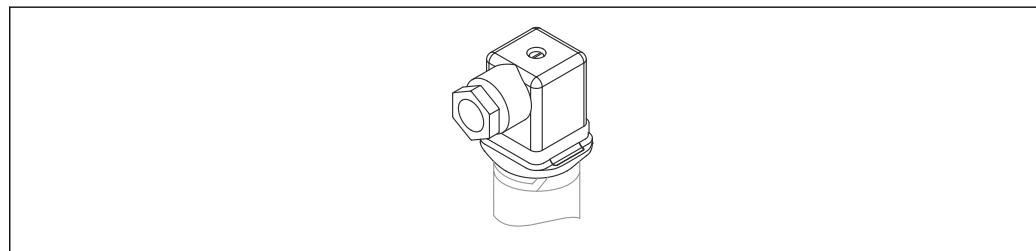

A0022900

■ 6 Клапанный разъем

2-проводное подключение пост./перем. тока

Назначение клемм	Рабочий режим MAX	Желтый светодиод (ye)
<p>Схема подключения для режима MAX. Клемма 1 соединена с L1/L+ и землей (0). Клемма 3 соединена с N/L- и землей (0). Клемма K соединена с нагрузкой. Ток 0.5A протекает через нагрузку и возвратный провод N/L-. Напряжение между 1 и 3 составляет >20 V.</p>	<p>1 → 3</p> <p>A0045072</p>	
	<p>1 ↘ 3</p> <p>A0045074</p>	
Символы	Описание	
	Желтый светодиод (ye) горит	
	Желтый светодиод (ye) не горит	
K	Внешняя нагрузка	


2-проводное подключение пост./перем. тока

Назначение клемм	Рабочий режим MIN	Желтый светодиод (ye)
<p>Схема подключения для режима MIN. Клемма 1 соединена с L1/L+ и землей (0). Клемма 2 соединена с N/L- и землей (0). Клемма K соединена с нагрузкой. Ток 0.5A протекает через нагрузку и возвратный провод N/L-. Напряжение между 1 и 2 составляет >20 V.</p>	<p>1 ↘ 2</p> <p>A0045070</p>	
	<p>1 → 2</p> <p>A0045069</p>	
Символы	Описание	
	Желтый светодиод (ye) горит	
	Желтый светодиод (ye) не горит	
K	Внешняя нагрузка	

Подключение через кабель

В зависимости от назначения разъема или подключения кабеля прибор работает либо в режиме MAX, либо в режиме MIN.

Если кабель подключен, то один из проводов кабеля не задействован ни в одном из рабочих режимов (серый не задействован в режиме MAX, а коричневый – в режиме MIN). Кабель, не выполняющий никакой функции, должен быть защищен от случайного контакта.

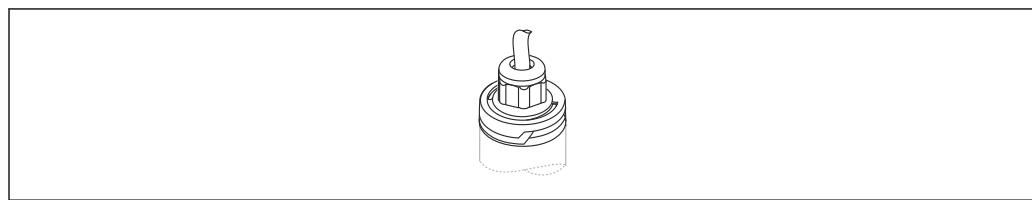

A0022902

7 Кабель (несъемный)

2-проводное подключение пост./перем. тока

Назначение клемм	Рабочий режим MAX	Желтый светодиод (уе)
 A0022161	 A0045072	
	 A0045074	

Цвета изоляции проводов:

1 = BK (черный)

2 = GR (серый)

3 = BN (коричневый)

Заземление = GNYE (зелено-желтый)

Символы**Описание**

Желтый светодиод (уе) горит



Желтый светодиод (уе) не горит


K

Внешняя нагрузка

2-проводное подключение пост./перем. тока

Назначение клемм	Рабочий режим MIN	Желтый светодиод (уе)
 A0022225	 A0045070	
	 A0045069	

2-проводное подключение пост./перем. тока		
Назначение клемм	Рабочий режим MIN	Желтый светодиод (ye)
Цвета изоляции проводов: 1 = BK (черный) 2 = GR (серый) 3 = BN (коричневый) Заземление = GNYE (зелено-желтый)		
Символы		
☒	Желтый светодиод (ye) горит	
☒	Желтый светодиод (ye) не горит	
K	Внешняя нагрузка	

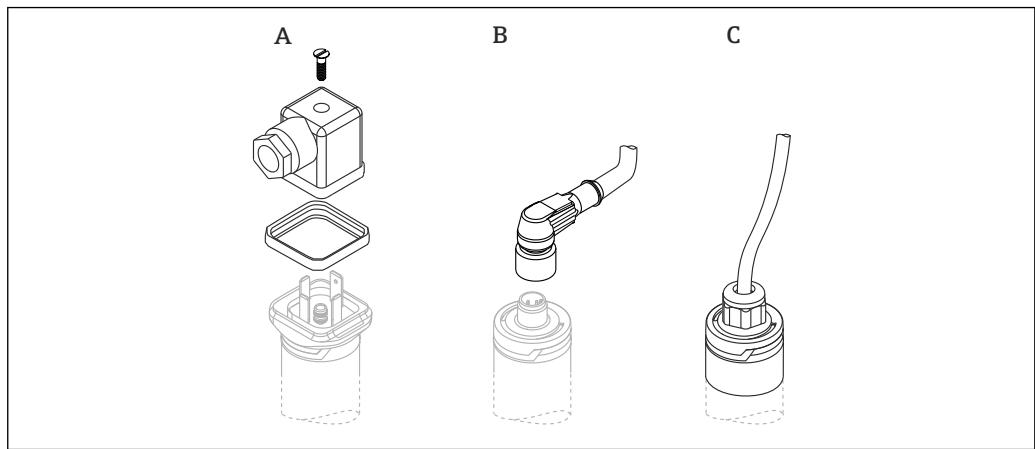Кабельный ввод

A0020928

- A Клапанный разъем (M16 x 1,5; NPT ½"; QUICKON)
 B Разъем M12
 C Несъемный кабель 5 м (16 футов); крепится на заводе при сборке изделия

Спецификация кабеля

- Клапанный разъем
 - Поперечное сечение проводников кабеля: макс. 1,5 мм²(AWG 16)
 - Ø3,5 до 8 мм (0,14 до 0,26 дюйм)
- Разъем M12: IEC 60947-5-2
- Кабель (3LPE)
 - Поперечное сечение проводников кабеля: 0,75 мм²(AWG 20)
 - Ø6 до 8 мм (0,24 до 0,31 дюйм)
 - Материал: полиуретан

Защита от перенапряжения Категория перенапряжения II


Рабочие характеристики

Стандартные рабочие условия	Температура окружающей среды: +25 °C (+77 °F)
	Рабочее давление: 1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм)
	Технологическая среда: вода (плотность: примерно 1 г/см ³ , вязкость 1 мм ² /с)
	Температура технологической среды: 25 °C (77 °F)
	Настройка плотности: > 0,7 г/см ³
	Время задержки переключения: Стандартное исполнение (0,5 с, 1 с)
Точка переключения	13 мм (0,51 дюйм) ± 1 мм
Гистерезис	макс. 3 мм (0,12 дюйм)
Неповторяемость	±1 мм (0,04 дюйм) соответствует стандарту DIN 61298-2
Влияние температуры окружающей среды	Пренебрежимо мало
Влияние температуры рабочей среды	-25 мкм (984 микродюйм)/°C
Влияние давления технологической среды	-20 мкм (787 микродюйм)/бар
Задержка переключения	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,5 с, если вибрационная вилка покрыта средой ■ 1,0 с, если вибрационная вилка не покрыта средой ■ Опционально возможны варианты: 0,2 с; 1,5 с или 5 с (если вибрационная вилка покрыта и не покрыта средой)
Задержка включения	макс. 3 с
Частота измерения	Примерно 1 100 Гц на воздухе
Погрешность измерения	При замене прибора: ±2 мм (0,08 дюйм) согласно стандарту DIN 61298-2

Монтаж

Ориентация

Датчик предельного уровня для жидкостей можно монтировать в любом положении в резервуаре, трубопроводе или баке. Пенообразование не влияет на работу прибора.

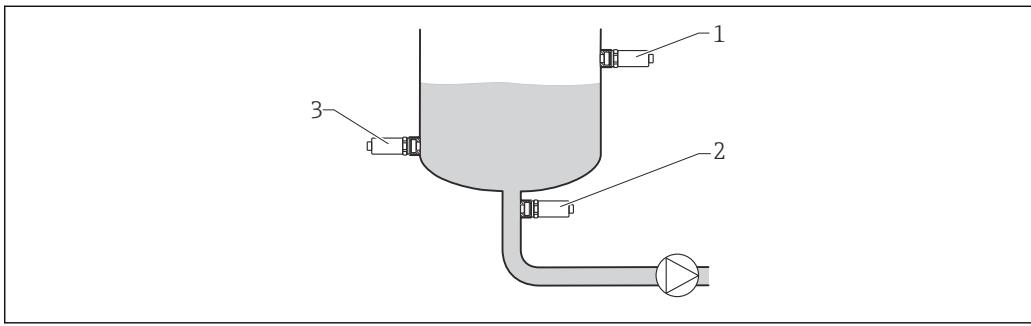

A0036961


■ 8 Примеры монтажа

- 1 Защита от перелива или определение верхнего уровня (безопасность для максимального уровня)
- 2 Защита насоса от работы всухую (безопасность для минимального уровня)
- 3 Определение нижнего уровня (безопасность для минимального уровня)

Инструкции по монтажу

Точка переключения

Точка переключения (A) датчика зависит от ориентации датчика предельного уровня (вода +25 °C (+77 °F), 1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм)).

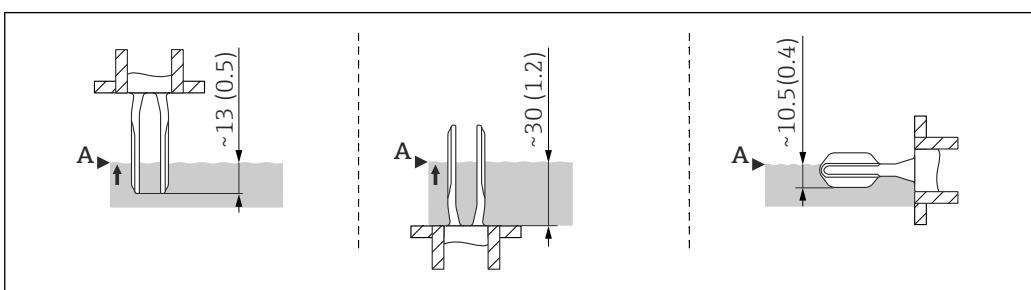


A0020734

■ 9 Ориентация: вертикальная сверху, вертикальная снизу, горизонтальная; размеры в мм (дюймах)

Исполнение с короткой трубкой


Использование короткой трубы обеспечивает нахождение точки переключения на том же уровне, на котором она находилась у предыдущей модели, Liquiphant FTL260, при выборе идентичной резьбы. В этом случае прибор можно легко и быстро заменить. (Действительно для технологических соединений G 1" с приварным переходником для монтажа заподлицо, а также для резьбы MNPT 1" и R 1".)

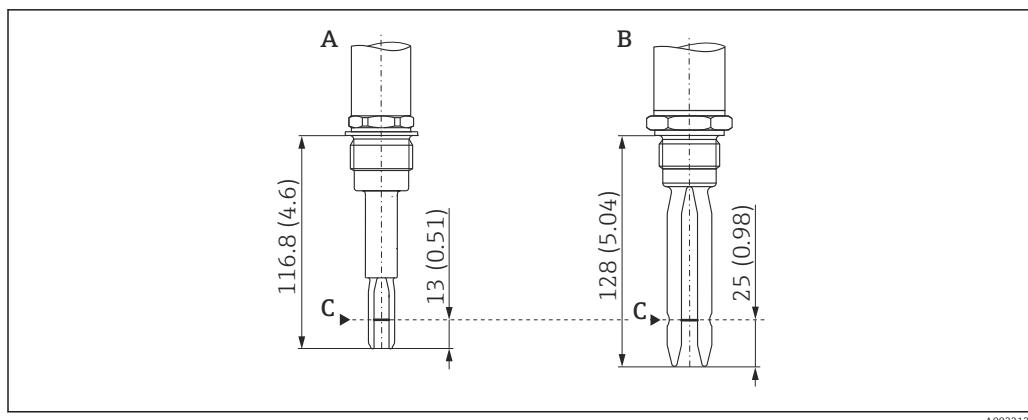

- Размеры, мм (дюймы)*
- A Liquiphant FTL31 с короткой трубкой
 - B Liquiphant FTL260
 - C Точка переключения

Монтаж в трубопроводах

Во время монтажа обратите внимание на положение вилки, чтобы свести к минимуму влияние турбулентности в трубопроводе.

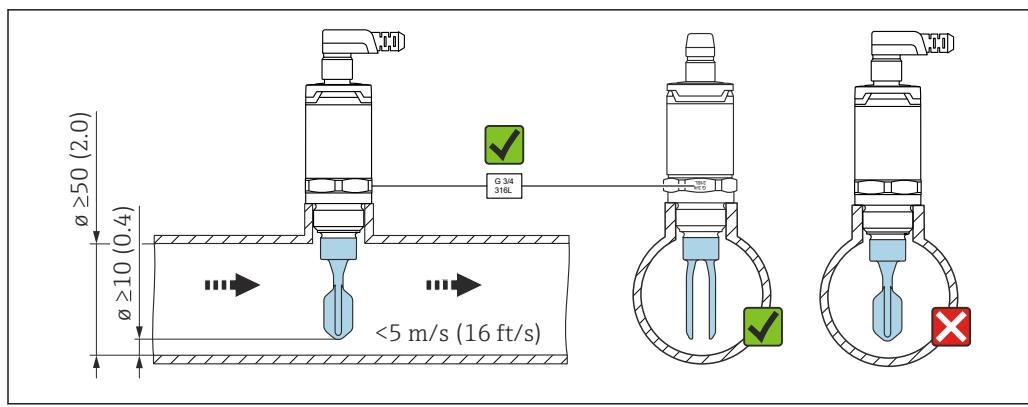


Размеры, мм (дюймы)

Монтаж в резервуарах

В случае горизонтальной установки обратите внимание на положение вибрационной вилки, чтобы убедиться, что жидкость может стекать вниз.

Электрическое соединение, например разъем M12, должно быть направлено кабелем вниз. Это поможет предотвратить проникновение влаги.

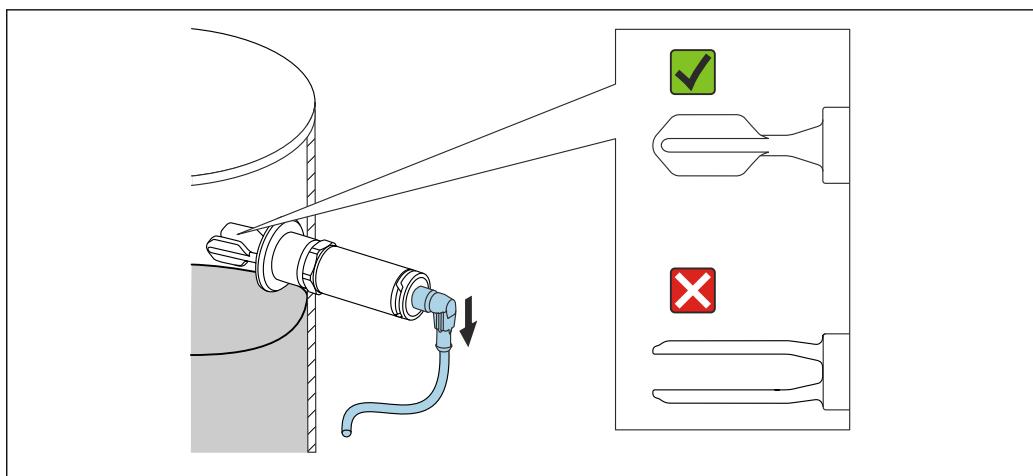


A0021034

■ 10 Положение вилки в случае горизонтальной установки в резервуаре

Расстояние от стенки

Убедитесь в том, что между ожидаемыми отложениями на стенке резервуара и вилкой имеется достаточное расстояние. Рекомендуемое расстояние от стенки ≥ 10 мм (0,39 дюйм).

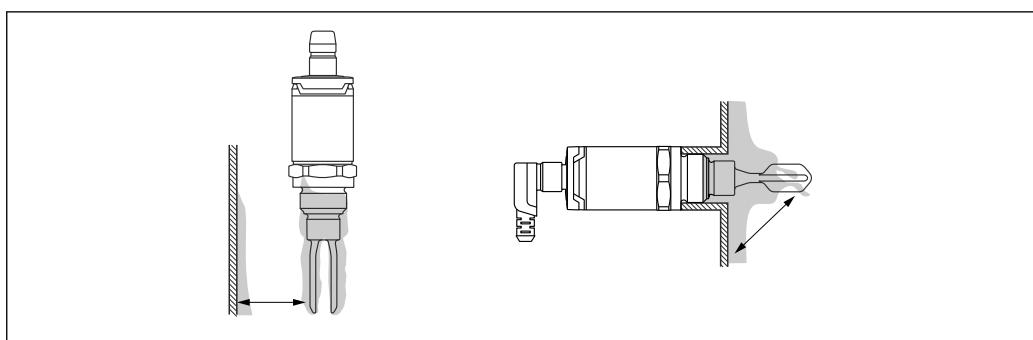


A0022272

Длина соединительного кабеля

- До 1 000 м (3 281 фут)
- Не более 25 Ω на провод, общая емкость < 100 нФ

Окружающая среда

Диапазон температуры окружающей среды -40 до +70 °C (-40 до +158 °F)

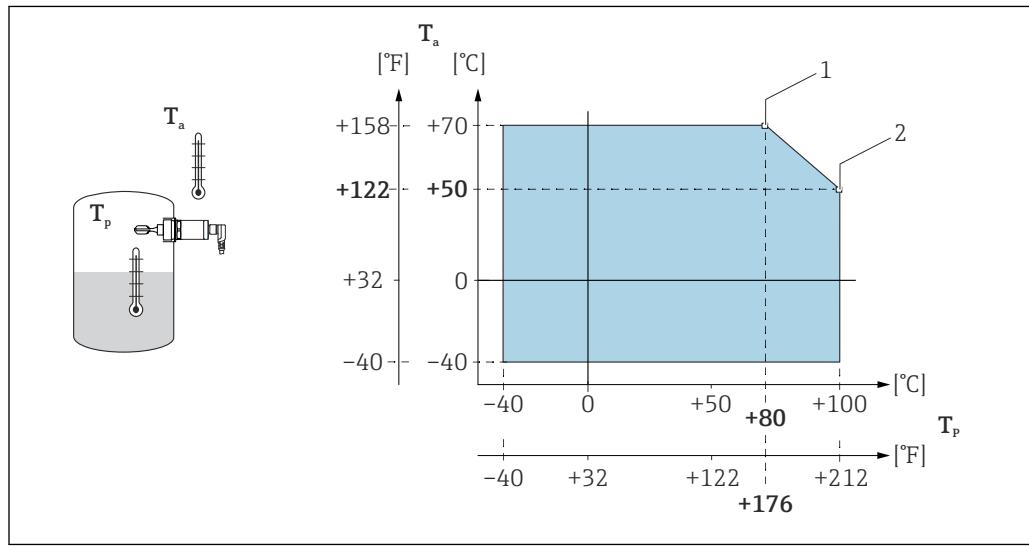

■ 11 График ухудшения рабочих характеристик: 100 °C (212 °F)


1 $I_{\max.}$: 200 mA (DC-PNP), 250 mA (пост./перем. ток)

2 $I_{\max.}$: 150 mA (DC-PNP), 150 mA (пост./перем. ток)

T_a Диапазон температуры окружающей среды

T_p Рабочая температура

A0022002

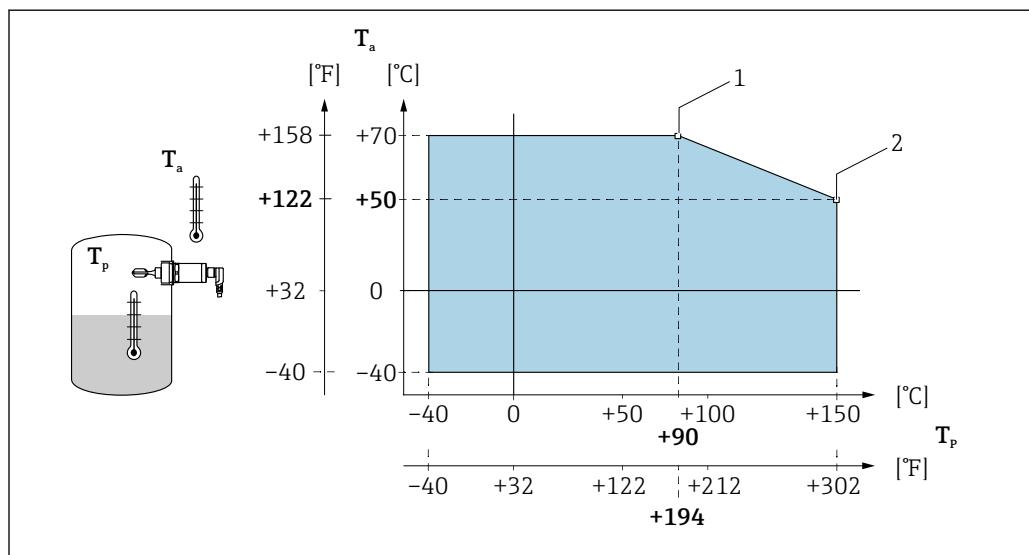

■ 12 График ухудшения рабочих характеристик: 150 °C (302 °F)

1 $I_{\max.}$: 200 mA (DC-PNP), 250 mA (пост./перем. ток)

2 $I_{\max.}$: 150 mA (DC-PNP), 150 mA (пост./перем. ток)

T_a Диапазон температуры окружающей среды

T_p Рабочая температура

A0020869

Температура хранения -40 до +85 °C (-40 до +185 °F)

Климатический класс DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: тест Z/AD

Высота над уровнем моря До 2 000 м (6 600 футов)

Степень защиты	<ul style="list-style-type: none"> ■ IP65/67 NEMA защитная оболочка типа 4X (разъем M12) ■ IP66/68/69 NEMA, защитная оболочка типа 4X/6P (разъем M12 для металлической крышки корпуса) ■ IP65 NEMA защитная оболочка типа 4X (клапанный разъем) ■ IP66/68 NEMA защитная оболочка типа 4X/6P (кабель)
Ударопрочность	<p>$a = 300 \text{ m/s}^2 = 30 \text{ g}$, 3 оси x 2 направления x 3 толчка x 18 мс,</p> <p>в соответствии с тестом Ea, prEN 60068-2-27:2007</p>
Вибростойкость	<p>$a(\text{RMS}) = 50 \text{ m/s}^2$, ASD = 1,25 ($\text{m/s}^2$)²/Hz, f = 5 до 2 000 Гц, t = 3 x 2 ч,</p> <p>в соответствии с тестом: Fh, EN 60068-2-64:2008</p>
Электромагнитная совместимость	Электромагнитная совместимость отвечает всем соответствующим требованиям серий EN 61326 и рекомендаций EMC (NE21) NAMUR. Подробная информация приведена в Декларации соответствия. Декларация соответствия требованиям ЕС размещена в разделе документации на веб-сайте компании Endress+Hauser: www.endress.com → «Документация».
Защита от обратной полярности	<p>2-проводное подключение пост./перем. тока</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Режим перем. тока: прибор имеет защиту от обратной полярности. ■ Режим пост. тока: в случае обратной полярности всегда устанавливается режим максимальной безопасности. Проверьте электромонтаж и выполните функциональную проверку перед вводом в эксплуатацию. Прибор не повреждается в случае обратной полярности. <p>3-проводное подключение DC-PNP</p> <p>Встроенная. При обратной полярности прибор автоматически деактивируется.</p>
Защита от короткого замыкания	<p>2-проводное подключение пост./перем. тока</p> <p>Во время переключения датчик проверяет, есть ли нагрузка, например реле или контактор (проверка нагрузки). В случае ошибки датчик не повреждается.</p> <p>Интеллектуальный мониторинг: нормальная работа возобновляется после устранения ошибки.</p> <p>3-проводное подключение DC-PNP</p> <p>Защита от перегрузки / защита от короткого замыкания при $I > 200 \text{ mA}$; датчик не поврежден.</p> <p>Интеллектуальный мониторинг: тестирование на перегрузку с интервалами приблизительно 1,5 с; после устранения перегрузки/короткого замыкания восстанавливается нормальный режим работы.</p>

Технологический процесс


Диапазон рабочей температуры	-40 до +100 °C (-40 до +212 °F) -40 до +150 °C (-40 до +302 °F)
Диапазон рабочего давления	Макс. -1 до +40 бар (-14,5 до +580 фунт/кв. дюйм)
Плотность	> 0,7г/см ³ (опционально: > 0,5г/см ³)
Агрегатное состояние	Жидкость
Вязкость	1 до 10 000 мПа·с, динамическая вязкость
Содержание твердых частиц	$\varnothing < 5$ мм (0,2 дюйм)
Допустимая боковая нагрузка	Допустимая боковая нагрузка на вибрационную вилку: не более 200 Н

Механическая конструкция

Конструкция

Имеются различные варианты данного типа датчика предельного уровня для жидкостей, которые могут быть укомплектованы в соответствии с техническими требованиями пользователя.

Варианты исполнения можно выбрать в структуре заказа изделия в конфигураторе выбранного продукта. См. раздел «Информация о заказе». Примеры приведены на следующем рисунке:

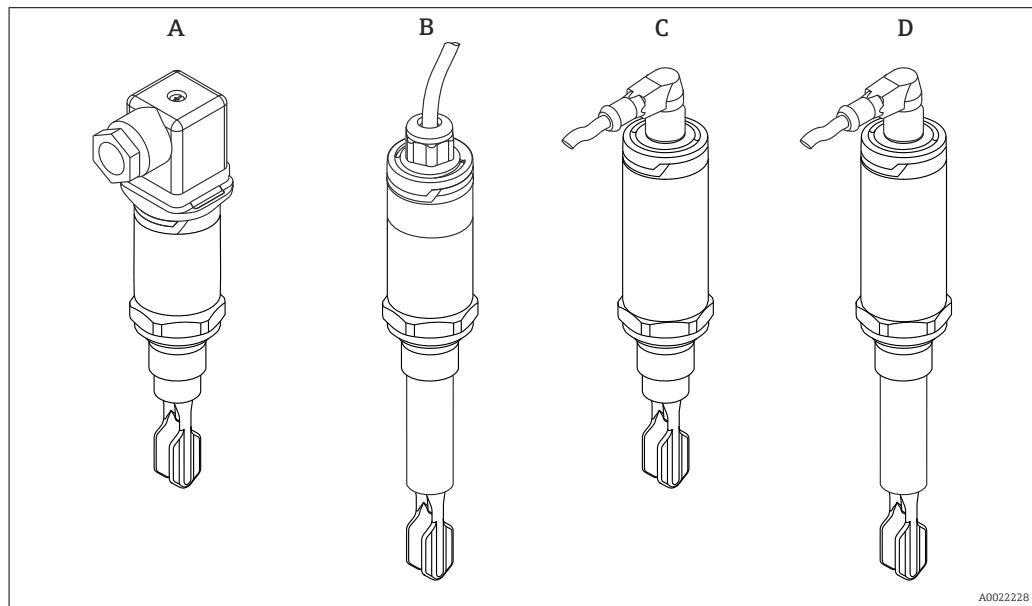

A0022228

Варианты исполнения	Примеры			
	A	B	C	D
Электрическое подключение	Клапанный разъем	Кабель (не-съемный)	Разъем M12 для крышки корпуса IP66/68/69	Разъем M12 для крышки корпуса IP65/67
Корпус (конструкция датчика) для рабочей температуры до:	100 °C (212 °F) или 150 °C (302 °F)			
Тип датчика	Компактное исполнение	Исполнение с короткой трубкой	Компактное исполнение	Исполнение с короткой трубкой




i Более подробные сведения о технологических соединениях см. в разделе «Механическая конструкция» -> «Тип датчика»

i Сведения об исполнении с короткой трубкой см. в разделе «Монтаж» -> «Инструкции по монтажу»

Разъем**Размеры**


Размеры, мм (дюймы)



На следующем рисунке изображены разъемы с соответствующими крышками на корпусе датчика предельного уровня.

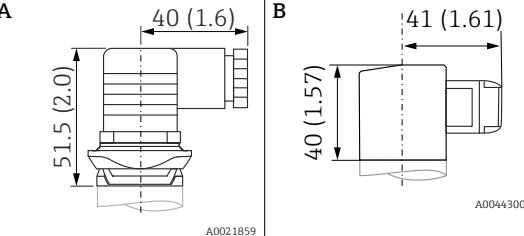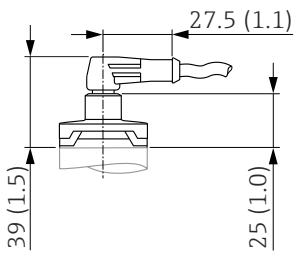Электрическое подключение в крышке корпуса	Обозначение
	A: Клапанный разъем M16, NPT $\frac{1}{2}$ " для крышки корпуса: пластмасса PPSU (IP65) B: Клапанный разъем QUICKON для крышки корпуса: пластмасса PPSU (IP65)
	Разъем M12 для крышки корпуса: пластмасса PPSU (IP65/67)
	Несъемный кабель с крышкой корпуса: пластмасса PPSU (IP66/68)

Вибрационная вилка**Размеры**

Размеры, мм (дюймы)

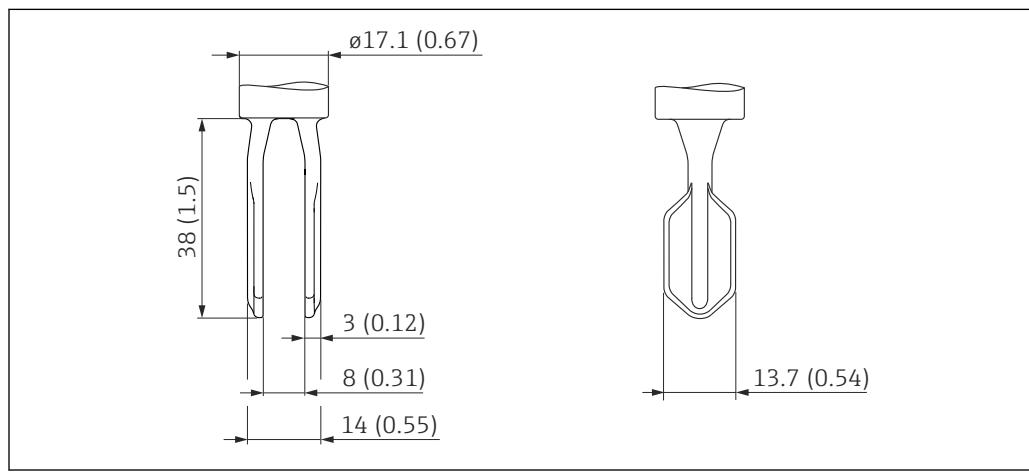

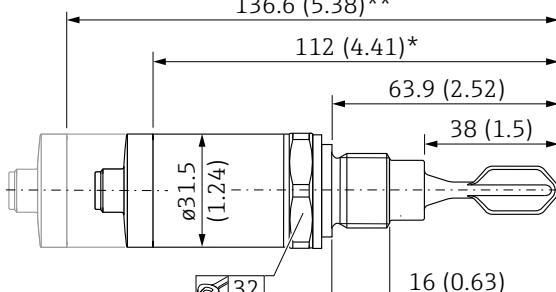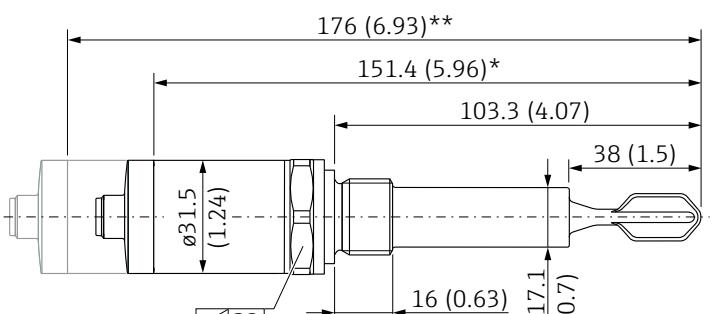Тип датчика	Размеры	
	Размеры, мм (дюймы)	
Общие размеры прибора могут варьироваться в зависимости от выбранного разъема.		
Сведения приведены в следующих таблицах		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Значение символов: <ul style="list-style-type: none"> * Размер для рабочей температуры до 100 °C (212 °F) ** Размер для рабочей температуры до 150 °C (302 °F) ■ Если размеры для нескольких исполнений одинаковы, то приводится один пример для компактного исполнения и один – для исполнения с короткой трубкой. ■ Исполнения, указанные во втором столбце, относятся к присоединениям к процессу, согласно спецификации. 	
	 Подробные сведения о сварных переходниках см. в документе «Сварные переходники, технологические переходники и фланцы», TI00426F → 35.	
	Можно получить в разделе «Документация» на веб-сайте Endress+Hauser (www.endress.com/downloads).	
Размеры	Исполнение	Описание
	WBJ WCJ	Резьба ISO 228 G 1/2" Резьба ISO 228 G 3/4" <ul style="list-style-type: none"> ■ Материал: 316L ■ Комплект поставки: плоское уплотнение (FA) ■ Давление и температура (максимальные): +40 бар (+580 фунт/кв. дюйм) при +150 °C (+302 °F)
	W5J	Резьба ISO 228 G 3/4" для монтажа заподлицо в сварной переходник <ul style="list-style-type: none"> ■ Материал: 316L ■ Комплект поставки: плоское уплотнение (FA) <p>Аксессуар: сварной переходник</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Комплект поставки: уплотнение (VMQ) ■ Давление и температура (максимальные): +25 бар (+352 фунт/кв. дюйм) при +150 °C (+302 °F) ■ +40 бар (+580 фунт/кв. дюйм) при +100 °C (+212 °F) <p>Размеры относятся к вариантам с резьбой G 1/2" и G 3/4", а также G 3/4" для монтажа заподлицо.</p>
 13 Компактное исполнение, например G 1/2"	A0021787	
 14 Исполнение с короткой трубкой, например G 1/2"	A0021883	

Размеры	Исполнение	Описание
	WDJ	<p>Резьба ISO 228 G 1"</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Материал: 316L ■ Комплект поставки: плоское уплотнение (FA) ■ Давление и температура (максимальные): +40 бар (+580 фунт/кв. дюйм) при +150 °C (+302 °F)
	A0022231	

图 15 Компактное исполнение

图 16 Исполнение с короткой трубкой

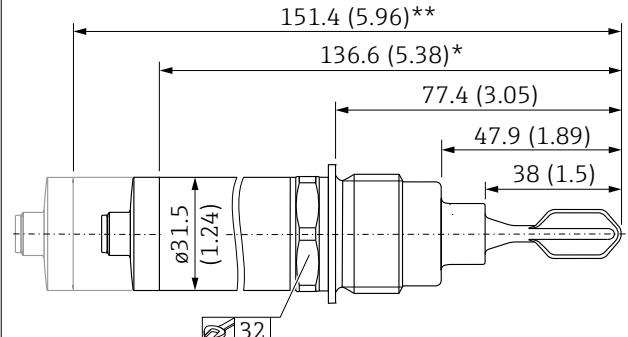
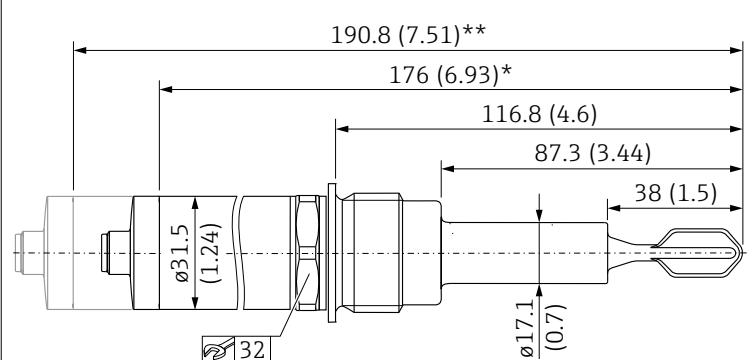
Размеры	Исполнение	Описание
	WSJ	<p>Резьба ISO 228 G 1"</p> <p>для монтажа заподлицо в сварной переходник</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Материал: 316L ▪ Комплект поставки: плоское уплотнение (FA) <p>Аксессуар: сварной переходник</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Комплект поставки: уплотнение (VMQ) ▪ Давление и температура (максимальные): <ul style="list-style-type: none"> +25 бар (+362 фунт/кв. дюйм) при +150 °C (+302 °F) +40 бар (+580 фунт/кв. дюйм) при +100 °C (+212 °F)
	A0022008 A0022007	

图 17 Компактное исполнение

图 18 Исполнение с короткой трубкой

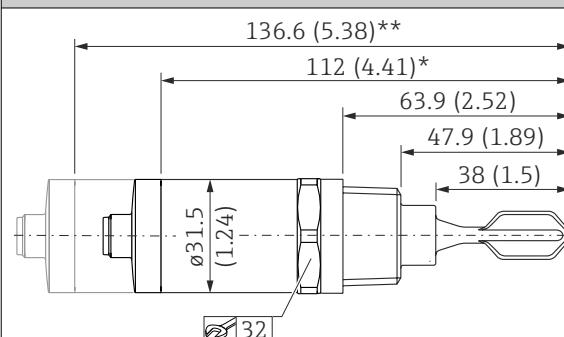
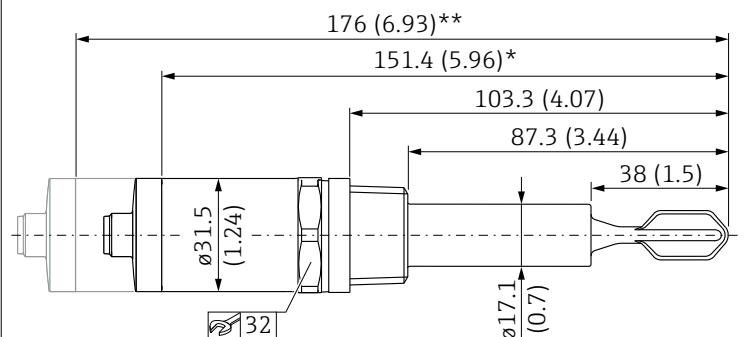
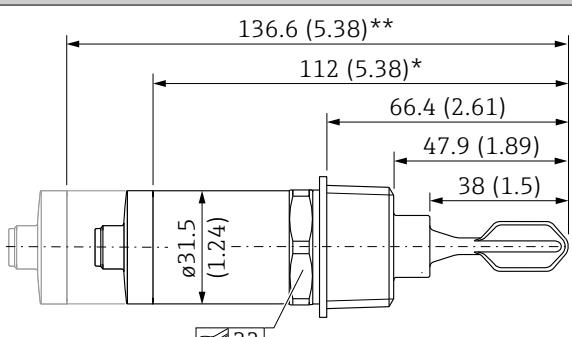
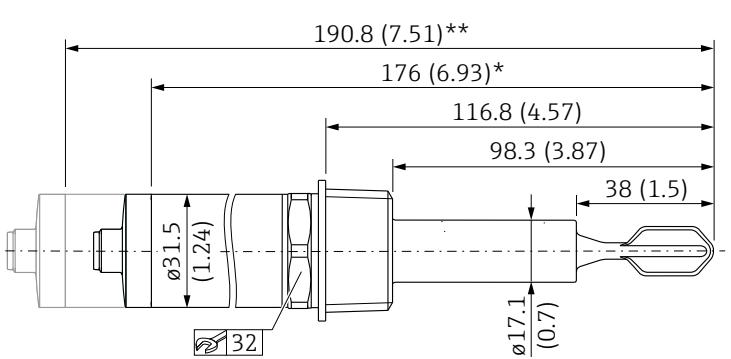
Размеры	Исполнение	Описание
	VAJ	Резьба ASME MNPT 1/2"
	VBJ	Резьба ASME MNPT 3/4"
	XBJ	Резьба EN 10226 R 1/2"
	XCJ	Резьба EN 10226 R 3/4"
	A0021788 A0021895	

图 19 Компактное исполнение, например MNPT 3/4"

图 20 Исполнение с короткой трубкой, например MNPT 3/4"

Размеры	Исполнение	Описание
		<p>Давление и температура (максимальные): +40 бар (+580 фунт/кв. дюйм) при +150 °C (+302 °F)</p> <p>Размеры относятся к вариантам с резьбой MNPT ½", MNPT ¾", R ½" и R ¾".</p>

Размеры	Исполнение	Описание
	VCJ XDJ	Резьба ASME MNPT 1" Резьба EN 10226 R 1" Давление и температура (максимальные): +40 бар (+580 фунт/кв. дюйм) при +150 °C (+302 °F) Размеры относятся к вариантам с резьбой MNPT 1" и R 1".
		A0022330

■ 21 Компактное исполнение, например MNPT 1"

■ 22 Исполнение с короткой трубкой, например MNPT 1"



Обратите внимание на нормативы температуры и давления для уплотнителей, используемые на площадке заказчика.



Компания Endress+Hauser поставляет резьбовые технологические соединения DIN/EN, изготовленные из нержавеющей стали AISI 316L (номер материала DIN/EN 1.4404 или 1.4435). С точки зрения свойств температурной стабильности материалы 1.4404 и 1.4435 относятся к группе 13E0 в стандарте EN 1092-1, табл. 18. Химический состав этих двух материалов может быть одинаковым.

Масса	Тип датчика	Масса
	Компактное исполнение с технологическим переходником G ½" и клапанным разъемом для рабочей температуры до 100 °C (212 °F)	Примерно 140 г (4,938 унции)
	Исполнение с короткой трубкой, с технологическим переходником G ½" и клапанным разъемом для рабочей температуры до 150 °C (302 °F)	Примерно 169 г (5,961 унции)

Материалы

Спецификации материалов в соответствии с AISI и DIN EN.

Материалы, контактирующие с технологической средой

Компонент	Материал
Вибрационная вилка	316L
Технологический переходник	316L (1.4404/1.4435)
Короткая трубка	316L (1.4404/1.4435)
Уплотнение для сварного переходника с резьбой G 3/4" и G 1"	VMQ
Плоское уплотнение	FA (композитный материал на основе арамидных волокон в сочетании с NBR)

Материалы, не контактирующие с технологической средой

Компонент	Материал
Крышка корпуса с разъемом M12 (IP66/68/69)	316L (1.4404/1.4435)
Крышка корпуса с разъемом M12 (IP65/67)	PPSU
Крышка корпуса с клапанным разъемом (IP65)	
Крышка корпуса с кабелем (IP66/68)	
Кабельное уплотнение	PVDF
Кольцо	PBT/PC
Корпус	316L (1.4404/1.4435)

Шероховатость поверхности


Металлические поверхности, контактирующие с технологической средой:
 $Ra \leq 3,2 \text{ мкм}$ (126 микродюйм)



В области сварного шва шероховатость поверхности не регламентируется.

Эксплуатация

Светодиодный индикатор

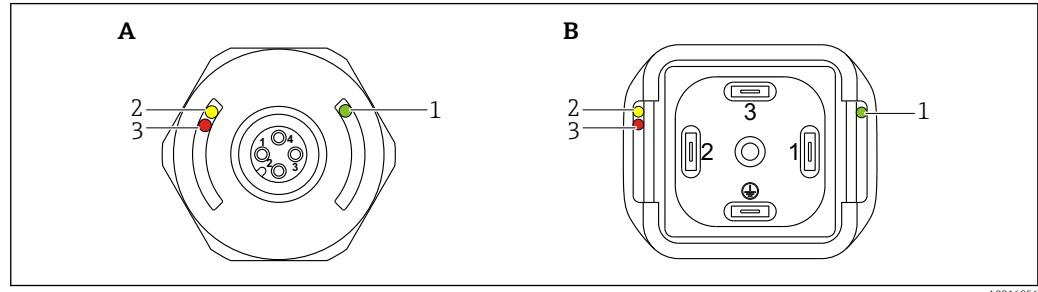

A0016856

A Разъем M12, (кабель без графического представления)

B Клапаный разъем

Элемент	Функция	Описание
1	Зеленый светодиод (gn) Горит	Прибор работает
2	Желтый светодиод (ye) Горит	Разъем M12 Указывает состояние датчика: вибрационная вилка покрыта жидкостью Клапаный разъем / кабель Указывает состояние переключения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Рабочий режим MAX (защита от перелива): датчик не покрыт жидкостью ■ Рабочий режим MIN (защита от работы всухую): датчик покрыт жидкостью
3	Красный светодиод (rd) Мигает Горит	Предупреждение / требуется обслуживание: неисправность можно устранить (например, неправильное подключение проводки). Защитная функция, если тестовый магнит удерживается у датчика дольше 30 с Неисправность / отказ прибора: ошибка не может быть устранена (например, ошибка неисправности электронной части)



На металлической крышке корпуса (IP69) не предусмотрено внешней системы сигнализации с помощью светодиодов. В качестве аксессуара можно заказать соединительный кабель с разъемом M12 и светодиодным дисплеем. См. раздел «Аксессуары»


Функциональный тест с тестовым магнитом

Выполняйте функциональный тест во время работы прибора.

- Удерживайте тестовый магнит не менее 2 с у отметки на корпусе.
 - ↳ Текущее состояние переключения изменится на противоположное, и желтый светодиод перейдет в другое состояние. После удаления магнита применяется состояние переключения, действующее в данный момент.

Если тестовый магнит удерживается у отметки дольше 30 с, красный светодиод начнет мигать: прибор автоматически возвратится в текущее состояние переключения.

Тестовый магнит не включен в комплект поставки. Его можно заказать дополнительно, в качестве аксессуара. См. раздел «Аксессуары» -> «Дополнительные аксессуары»

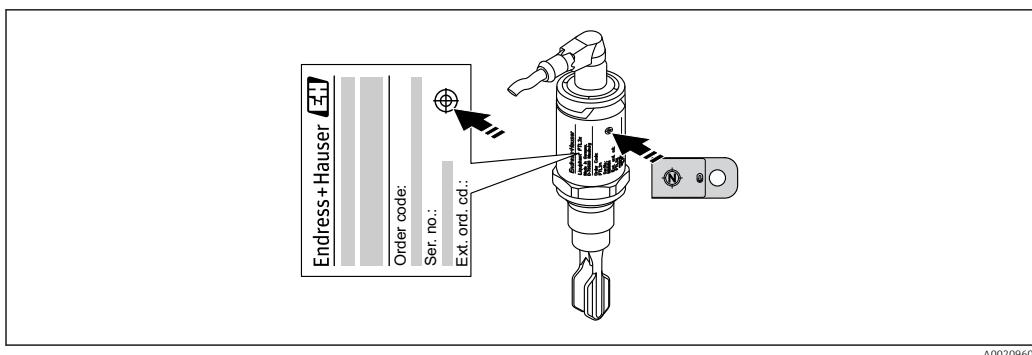

23 Место для тестового магнита на корпусе

Сертификаты и свидетельства



В разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser (www.endress.com → «Документация») размещены документы следующих типов.

Маркировка CE	Измерительная система полностью удовлетворяет требованиям соответствующих директив ЕС. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в декларации соответствия требованиям ЕС. Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE.
Соответствие EAC	Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕАС. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии ЕАС. Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки ЕАС.
Маркировка RCM-Tick	Предлагаемый продукт или измерительная система соответствует требованиям Управления по связи и средствам массовой информации Австралии (ACMA) к целостности сетей, оперативной совместимости, точностным характеристикам, а также требованиям норм охраны труда. В данном случае обеспечивается соответствие требованиям в отношении электромагнитной совместимости. На паспортные таблички соответствующих приборов наносится маркировка RCM-Tick.
	 A0029561
Сертификат	CSA C/US, общее назначение
Защита от перелива	<p> Прежде чем устанавливать прибор, обратите внимание на документы сертификации WHG. Эти документы можно получить на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com → «Документация».</p> <p>WHG</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Система обнаружения перелива: Z-65.11-531 ■ Система обнаружения утечек: Z-65.40-532
Сертификаты морского регистра	<ul style="list-style-type: none"> ■ GL (немецкое отделение Ллойда) / DNV (Det Norske Veritas) ■ ABS (американское бюро судоходства) ■ LR (регистр Ллойда) ■ BV (бюро Веритас)
Сертификат CRN	Исполнения с сертификатом CRN (Канадский регистрационный номер) перечислены в соответствующей регистрационной документации. Приборы с сертификатом CRN отмечены регистрационным номером OF16950.5C на заводской табличке. Более подробные сведения о максимальных значениях давления см. в разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser.
Акты осмотра	В комплекте с прибором можно заказать следующие документы (по желанию): <ul style="list-style-type: none"> ■ сертификат приемочных испытаний согласно стандарту EN 10204-3.1; ■ акт выходного контроля;
декларация изготовителя.	Можно заказать следующие декларации изготовителя (по желанию): <ul style="list-style-type: none"> ■ декларация соответствия требованиям FDA; ■ документы, подтверждающие отсутствие TSE и материалов животного происхождения; ■ соответствие требованиям ROHS согласно регламенту компании Endress+Hauser;
Директива для оборудования, работающего под давлением	Прибор не подпадает под действие директивы для оборудования, работающего под давлением (97/23/ЕС), так как не имеет корпуса, находящегося под давлением, согласно статье 1 раздела 2.1.4 директивы.

Другие стандарты и директивы

Применимые европейские рекомендации и стандарты приведены в актуальных декларациях соответствия требованиям ЕС.

Информация о заказе

Информация о заказе

Подробную информацию о заказе можно получить в региональном торговом представительстве www.addresses.endress.com или в конфигураторе выбранного продукта на сайте www.endress.com.

i Конфигуратор – инструмент для индивидуальной конфигурации продукта

- Самые последние опции продукта
- В зависимости от прибора: прямой ввод специфической для измерительной точки информации, например, рабочего диапазона или языка настройки
- Автоматическая проверка совместимости опций
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel

Услуги (опционально)

Следующие услуги можно дополнительно выбрать через структуру заказа изделия в конфигураторе выбранного продукта:


- Очистка от масла и смазки
- Удаление ПКВ (ПКВ – повреждающие краску вещества)
- Настройка плотности $> 0,5 \text{ g/cm}^3$
- Настройка задержки переключения

Аксессуары

Сварной переходник

При монтаже прибора в резервуарах или трубопроводах можно использовать различные приварные переходники из доступного ассортимента.

i По заказу возможна комплектация переходниками с актом осмотра по форме 3.1 EN10204.

Изображение (пример)	Описание
 A0023557	G ¾" Ø29 для монтажа на трубопроводе Ø50 для монтажа на резервуаре Материалы, внесенные в реестр FDA согласно правилам 21 CFR, части 175-178
	G 1" Ø53 для монтажа на трубопроводе Ø60 для монтажа на резервуаре

При установке прибора в горизонтальном положении и использовании переходника с отверстием для обнаружения утечек это отверстие должно быть направлено вниз. Это позволит обнаруживать утечки максимально быстро.

i Подробные сведения об аксессуарах (сварных переходниках, технологических переходниках и фланцах) см. в документе «Техническое описание», TI00426F

Можно получить в разделе «Документация» на веб-сайте Endress+Hauser (www.endress.com/downloads).

Штепсельный разъем, кабель

i Перечисленные штепсельные разъемы пригодны для использования в диапазоне температуры -25 до $+70^\circ\text{C}$ (-13 до $+158^\circ\text{F}$).

Единица измерения – мм (дюймы)

Штекельный разъем M12 (IP69) со светодиодом	Описание	Код заказа
<p>A0020871</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Угловой, 90° ▪ Терминирование с одной стороны ▪ Кабель ПВХ длиной 5 м (16 футов) (оранжевый) ▪ Корончатая гайка 316L ▪ Корпус: ПВХ (прозрачный) 	52018763


Штекельный разъем M12 IP69	Описание	Код заказа
<p>A0023713</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Терминирование с одной стороны ▪ Угловой, 90° ▪ Кабель ПВХ длиной 5 м (16 футов) (оранжевый) ▪ Корончатая гайка 316L (1.4435) ▪ Корпус: ПВХ (оранжевый) 	52024216


Штекельный разъем M12 IP67	Описание	Код заказа
<p>A0022292</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Угловой, 90° ▪ Кабель ПВХ длиной 5 м (16 футов) (серый) ▪ Корончатая гайка Cu Sn/Ni ▪ Корпус: полиуретан (черный) 	52010285

Цвета проводов для разъема M12: 1 = BN (коричневый), 2 = WT (белый), 3 = BU (синий), 4 = BK (черный)

Штекельный разъем M12 IP67	Описание	Код заказа
<p>A0022293</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Самотермируемое подключение к разъему M12 ▪ Корончатая гайка Cu Sn/Ni ▪ Корпус: PBT 	52006263

**Дополнительные
аксессуары**

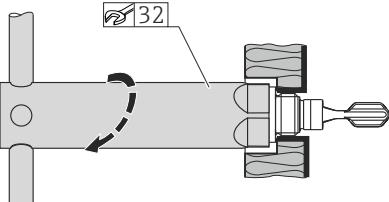Торцевой гаечный ключ для монтажа	Описание	Код заказа
 A0022273	<ul style="list-style-type: none"> ■ Шестигранный ■ Расстояние между противоположными гранями (AF) – 32 мм 	52010156

Тестовый магнит	Описание	Код заказа
 A0021732	Информация в разделе «Управление» → 29	71267011

Сопроводительная документация



Обзор связанный технической документации

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): введите серийный номер с заводской таблички.
- *Приложение Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте двухмерный штрих-код QR-код) на заводской табличке.

Руководство по
эксплуатации Liquiphant
FTL31



BA01285F

Дополнительная
документация



Сварные переходники, технологические переходники и фланцы (обзор)



TI00426F

Сварной переходник (руководство по монтажу)



SD01622Z

Клапанный разъем (руководство по монтажу)



SD00356F

Сертификаты

Защита от перелива



ZE01010F

Утечка



ZE01011F



71520209

www.addresses.endress.com
